

[DE] **BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG ELEKTROVENTILATOR BLS 2600next**

WICHTIG

Es wird empfohlen:

- das Handbuch während der gesamten Lebensdauer des Geräts aufzubewahren;
- das Handbuch vor jeder Verwendung sorgfältig durchzulesen;
- das Gerät nur für den fachgerechten und bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden; eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entbindet den Hersteller von jeglicher Verantwortung;
- immer die Bedienungsanleitung der Filter verwenden, die sich ausschließlich auf das 2600next-Produkt [ISU 040 00] beziehen.

Zur Identifizierung des Geräts (Modell- und Seriennummer) im Falle einer Service- oder Ersatzteilanforderung beziehen Sie sich bitte auf das Identifikationsschild, das sich im Inneren des Filterfachs auf der Rückseite des Geräts befindet.

Die PSA, auf die sich diese Gebrauchsanweisung bezieht, wurde von ITALCERT S.r.l., Viale Sarca, 336 - 20136 Mailand - Italien - benannte Stelle Nr. 0426 einer Typprüfung für die CE-Zertifizierung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und nachfolgenden Änderungen als PSA der Kategorie III unterzogen. Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Anh. II der Verordnung (EU) 2016/425 erfüllt werden. Die Nummer 0426 kennzeichnet die benannte Stelle Italcert, S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20136 Mailand - Italien, verantwortlich für die Kontrolle gemäß Modul D der Verordnung (EU) 2016/425.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass das komplette Gerät BLS 2600next einen angemessenen Schutz gegen die Art und Konzentration von Schadstoffen garantiert, die in der Umgebung, in der es eingesetzt werden soll, vorhanden sind.

EINLEITUNG

BLS 2600next ist ein überdruckunterstütztes Atemsystem. Es ist für den Betrieb in Bereichen mit hohen Konzentrationen an toxischen Partikeln und für hohe Temperaturbedingungen ausgelegt. Um ein komplettes Atemhilfesystem zu bilden, muss das elektrische Beatmungsgerät mit dem entsprechenden Filter, der Batterie und der Vollmaske vervollständigt werden. Beispiele typischer Anwendungsbereiche sind Asbestsanierung, Landwirtschaft, Zementherstellung, Pharmazie usw. Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die ein geschulter Bediener benötigt, um das Produkt 2600next von BLS effektiv und sicher zu

nutzen, und sollte daher vor dem Gebrauch sorgfältig durchgelesen werden. Bewahren Sie diese Anleitung für ein späteres Nachschlagen auf.

BLS S.r.l.

Via dei Givi, 41 - 20032 Cormano (MI) - Italien
Tel +39 02.39310212 Fax +39 02.66200473
E-Mail-Adresse: info@blsgroup.it www.blsgroup.com

ALLGEMEINES

Der elektrische Lüfter BLS 2600next ist ein unterstütztes Beatmungssystem, das einen Durchfluss von 160 l/min garantiert und er ist für die Verwendung mit einer Vollmaske und TMP3-Staubfilter vorgesehen (siehe Abbildung A).

Ventilatormodell BLS-Schutzmaske Modell BLS 2600next

BLS 5150 EN 136:1998 Kl. 3

BLS 5400 EN 136:1998 Kl. 3

Das BLS 2600next-System wird mit wiederaufladbaren Li-Ion-Batterien (TDS) betrieben. Diese Batterien haben keinen Memory-Effekt und müssen kontinuierlich nachgeladen werden. Der Einsatz von wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterien hilft, das Gewicht des Gesamtsystems gering zu halten und gleichzeitig eine hohe Betriebsreichweite zu erreichen. Die Batterie benötigt außer dem korrekten Ladevorgang keine weitere Wartung. BLS 2600next ist in der Lage, einen Überdruck in der Maske aufrechtzuerhalten, was im Vergleich zu normalen Filtersystemen ein leichteres Atmen und mehr Komfort ermöglicht. Der elektrische Ventilator BLS 2600 next entspricht der Norm EN 12942+A1:2002 +A2:2008, wenn er mit dem BLS-Filter Mod. TMP3 und einer Vollmaske der oben angegebenen Modelle verwendet wird. Der Ventilator ist mit einem Batterieladegerät ausgestattet, das auf völlig automatische Weise für die optimale Aufladung der Batterie sorgt.

AUSWAHL DES FILTERGERÄTES

Bei der Auswahl der Filtergeräte müssen folgende Parameter berücksichtigt werden: NPF (Nominal Protection Factor = Nennschutzzfaktor) ist die Zahl, die sich aus dem in den einschlägigen europäischen Normen maximal zulässigen Prozentsatz der Gesamtleckage nach innen ergibt (NPF = 100/ % max. zulässige Gesamtleckage nach innen). APF (Assigned Protection Factor = zugewiesener Schutzzfaktor) ist der realistische Wert des Schutzes, der von einem korrekt getragenen Gerät erwartet werden kann (unterschiedlich für jeden Zustand). TLV (Threshold Limit Value = Schwellengrenzwert) ist ein Konzentrationsgrenzwert - üblicherweise ausgedrückt in ppm (parts per million =

Anteile pro Million) - für die Sicherheit von Personen, die einem bestimmten Gefahrstoff in der Luft ausgesetzt sind. APF multipliziert mit dem TLV-Wert der Substanz gibt eine Vorstellung der Grenzkonzentration, der Sie mit einem bestimmten Gerät ausgesetzt sein können. Für die genaue Auswahl und Wartung von Filtergeräten, für Definitionen und für den Einsatz der FPNs und APFs beachten Sie bitte die europäische Norm EN 529:2005 und die entsprechenden nationalen Vorschriften.

NPF/APF ZUSAMMENFASSUNGSTABELLE

Der elektrische Ventilator 2600next von BLS kann folgende Leistungen aufweisen, die im Laufe technischer Tests zur Überprüfung der Schutzniveaus von Elektro-Atemschutzgeräten mit Vollmaske und Staubfilter erzielt wurden:

Gerätetyp	NPF	APF				
		I	FIN	D	S	UK
Elektrischer Ventilator mit Vollmaske und Staubfilter TM1P	20	10	10	10	10	10
Elektrischer Ventilator mit Vollmaske und Staubfilter TM2P	200	100	100	100	100	20
Elektrischer Ventilator mit Vollmaske und Staubfilter TM3P	2000	400	1000	500	1000	40

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1. BLS-Maskenmodell

BLS 5150 - Vollmaske mit thermoplastischer Gummidichtung Kl. 3, Anschluss EN 148-1

BLS 5400 - Vollmaske mit Silikongummidichtung Kl. 3, passend zu EN 148-1

Die Masken wurden nach EN 136:1998 zertifiziert. Die Informationen zu den Masken entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gebrauchsanweisung, die den Masken beiliegt.

2. Motoreinheit BLS 2600next - elektrischer Lüfter, hergestellt nach EN 12942+A1:2002 +A2:2008 und ausgelegt für einen Mindestdurchfluss von 160 l/min, wenn er mit einem BLS-Filter Typ TMP3 und einer BLS-Vollmaske der oben beschriebenen Modelle verwendet wird. Der Mindestdurchfluss von mindestens 160 l/min bleibt während der gesamten Nutzungsdauer konstant. Der Ventilator ist mit einer elektronischen Steuereinheit mit drei LED-Leuchten ausgestattet. Der elektrische Lüfter BLS 2600next kann bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 50 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75 % betrieben werden.

3. Wiederaufladbare Li-Ion-Batterie 14,4V 6,4 Ah - ausgestattet mit polarisiertem Stecker mit Verriegelungssystem.

4. BLS-Filter Mod. TM3P, austauschbar, mit Gewinding-Filterverriegelung - Staubfilter mit hoher Filterwirkung, garantiert für Schutzklassen TM3P R SL gemäß EN 12942+A1:2002 +A2:2008.

5. BLS-Wellrohr, zur Verbindung zwischen dem elektrischen Gebläse und der Vollmaske.

6. Wasserdichte Filterabdeckung zur Verwendung unter der Dekontaminationsdusche.

7. Bequemer BLS-Gurt, für das Tragen.

8. Gepolsterter BLS-Gurt für mehr Komfort und Stabilität.

9. Aufbewahrungssset: Filterabdeckung, DIN-Kappe, Box mit Griffen und Dichtung.

NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Der elektrische Ventilator BLS 2600next, komplett mit Vollmaske und Filter, ist ein PSA-Produkt und darf nur zum Schutz der Atemwege, von geschulten Personen und mit der Kenntnis der unter den Arbeitsbedingungen herrschenden Schadstoffbelastung verwendet werden. Das Produkt darf nicht von Personen mit Bärten, Korrektionsbrillen oder Gesichtsanomalien verwendet werden, die den Sitz der Maske auf dem Gesicht beeinträchtigen. Das elektrische Ventilationsgerät BLS 2600next darf nicht unter folgenden Umständen verwendet werden:

1. in Bereichen, in denen die Art und Konzentration des Schadstoffs unbekannt ist;

2. in Tanks, Silos, eingeschlossenen Räumen oder Bereichen, in denen der Sauerstoffgehalt weniger als 17 Volumenprozent beträgt;

3. bei Umgebungstemperaturen unter -10 oder über 50 °C;

4. in Bereichen, in denen die Konzentration des Schadstoffs zu hoch ist (kontaktieren Sie in diesem Fall unseren Kundendienst für weitere Informationen);

5. für den Fall, dass der Filter in Bezug auf den Schadstoff nicht richtig ausgewählt wurde;

6. es sollten keine giftigen Gase oder Dämpfe in Konzentrationen oberhalb des TLV-Wertes vorhanden sein;

7. wenn die maximale Konzentration des Schadstoffs (Stäube – Nebel – Metaldämpfe – Viren – Bakterien - Partikel) mehr als das 500-fache des Schwellengrenzwertes beträgt.

Das elektrische Ventilationsgerät BLS 2600next darf nur mit den BLS Vollmasken BLS 5150 und BLS 5400 und dem TMP3 Staubfilter von BLS verwendet werden.

Einbau des Filters (siehe Abbildung A)

Bevor Sie den Filter in das elektrische Ventilationsgerät BLS 2600next einsetzen, müssen Sie folgendes prüfen:

1. Prüfen Sie die Unversehrtheit der Verpackung. Der Beutel, der den Filter enthält, muss unversehrt und gut geschlossen sein. Sie müssen den Filter schütteln, um sicherzustellen, dass sich seine Bestandteile im Inneren nicht gelöst haben. Sollte sich etwas gelöst haben, überprüfen Sie bitte den Filter auf Beschädigungen. Die TMP3-Filter haben ein Verfallsdatum (5 Jahre ab dem Datum seiner Herstellung), das auf dem Filter selbst aufgedruckt ist. In jedem Fall muss der Filter nach der Entnahme aus dem Beutel, auch wenn er innerhalb der sechs Monate nicht verwendet wurde, durch einen Neuen ersetzt werden. Das Datum des Öffnens der Packung sollte notiert werden, wenn die Schutzvorrichtung nicht sofort verwendet werden soll.

2. Bitte lesen Sie die der Packung beigelegte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Nach diesen Vorprüfungen wird das Filter wie folgt in den Ventilator eingesetzt (Abbildung A zeigt die durchzuführenden Schritte):

- prüfen Sie (nur, falls der Ventilator bereits benutzt wurde), ob die Anschlagkante sauber und in gutem Zustand ist;
- der Filter wird wie in der Abbildung so eingesetzt, dass die Anschlagkante mit der Dichtung des Filters übereinstimmt;
- schrauben Sie den Befestigungsring von Hand fest, um die ordnungsgemäße Verriegelung der Teile zu gewährleisten.
- Vor der Dekontaminationsdusche: Setzen Sie den Befestigungsring der wasserfesten Abdeckung in der durch den Pfeil auf der Abdeckung angegebenen Richtung auf (die Schlitze müssen dabei nach unten zeigen).

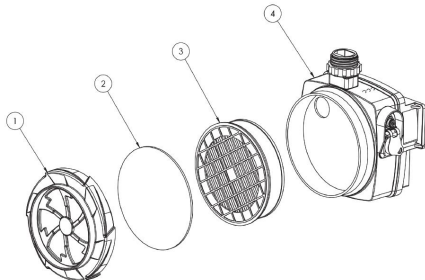


Abb. A

VOR DEM EINSATZ

Vor dem Einsatz muss auch sichergestellt werden, dass:

1. die gesamte PSA ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde;
2. die Montage des Filters exakt durchgeführt wurde;
3. das Wellrohr frei von Rissen, Verformungen, Schnitten oder anderen Defekten ist (ein beschädigtes Rohr muss ersetzt werden);

4. die Prüfung der Maske gemäß den Anweisungen, die den jeweiligen Maskenmodellen beiliegen, durchgeführt wurde;

5. der Gurt auch ordnungsgemäß für den elektrischen Lüfter montiert ist. Der Gurt ist konventionell verstellbar und der Ventilator kann in jeder Position bequem getragen werden, wobei empfohlen wird, den Ventilator mit einem mäßig straffen Gurt am Rücken anzubringen.

Es wird empfohlen, den korrekten Sitz des Wellrohrs zu prüfen, um ein Einklemmen zu vermeiden. (Abb. B)

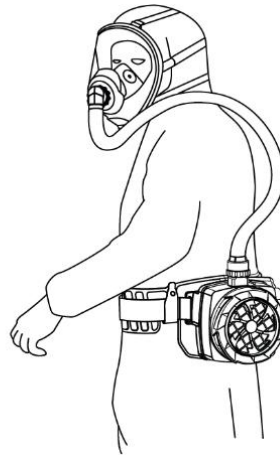


Abb. B

Nachdem diese Kontrollen durchgeführt und die Anweisungen befolgt wurden, wird die gepolsterte Halterung um den Gurt angebracht. Setzen Sie die Maske auf und führen Sie die Dichtungsprüfung durch, indem Sie den Lufteinlass mit der Handfläche verschließen. Atmen Sie ein und halten Sie den Atem für ein paar Sekunden an. Auf diese Weise wird die Maske an das Gesicht gepresst, die Gesichtsdichtung sorgt für die angemessene Dichtung und es darf dabei nicht die geringste Leckage zu spüren sein, was sich durch das Ablösen der Maske vom Gesicht bemerkbar macht (sollte die Maske den Dichtungstest nicht bestehen, muss eine vollständige Prüfung der Teile durchgeführt werden). Wenn die Prüfung zufriedenstellend war, schließen Sie das Wellrohr an die Maske an, indem Sie den Gewindingring mit dem Außengewinde in das zentrale Innengewinde an der Maske schrauben und das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Dichtung überprüfen. Legen Sie den Gurt um Ihre Taille und prüfen Sie, ob er sicher sitzt. Schalten Sie den elektrischen

Ventilator BLS 2600next ein und begeben Sie sich in den Arbeitsbereich.

WÄHREND DES GEBRAUCHS

Ein zufriedenstellendes Schutzniveau kann nur erreicht werden, wenn die Maske ständig im kontaminierten Bereich getragen wird. Während der Arbeitstätigkeit ist jede Beeinträchtigung der Gesichtsdichtung zu vermeiden und das Ziehen am Schlauch oder eine andere Handlung, die die gute Haftung der Maske beeinträchtigen könnte, ist zu vermeiden. Folgende Hinweise sollten beachtet werden, um das erforderliche Schutzniveau zu gewährleisten:

1. Es ist zu prüfen, ob der Filter durch das Eindringen von Fremdkörpern beschädigt wurde.
2. Achten Sie darauf, die maximale Batteriele-

bensdauer nicht zu überschreiten, um eine Mindestdurchflussmenge von 160 l/min und eine Betriebszeit von 4 Stunden zu gewährleisten.

3. Verwenden Sie den Ventilator 2600next von BLS nicht länger als angegeben.

4. Falls das Atmen aufgrund einer übermäßigen Verstopfung des Filters schwieriger wird (erhöhte Inspirationsanstrengung) verlassen Sie sofort den kontaminierten Bereich und beheben Sie das Problem durch den Filteraustausch.

5. Falls der Ventilator ausfällt, verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, da der fehlende Überdruck den Schutzgrad verringern kann.

6. Das akustische Alarmsystem signalisiert Situationen mit unzureichendem Luftstrom.

7. Das farbige LED-Lichtsignal gibt folgende Informationen nach folgendem Schema wieder:

ELEKTRISCHER LÜFTER						BEDIENER
Tätigkeit	LED-Status	Farbe	Signal	Ton und Vibration	Durchfluss >160 l/min	Eingriff
Akku-Status (wird aufgeladen)		BLAU	Blinkend	X	-	-
Akku-Status (in Betrieb)		GRÜN	Fix	X	V	-
		ROT	Fix	V	V	Aufladen
		ROT	Blinkend	V	X	Arbeitsbereich verlassen und aufladen
ALARM Filter verstopft		GELB	Blinkend (alle 10 Sek.)	V	V	Filter austauschen
			Blinkend (alle 3 Sek.)	V	X	Arbeitsbereich verlassen und Filter austauschen
ALARM Sperre		ROT	Sequenziell	V	X	Arbeitsbereich verlassen, Schlauchzustand oder Vorhandensein einer Lagerungsabdeckung prüfen
ALARM fehlender Filter		ROT	Sequenziell	V	AUSSCHALTUNG	Prüfen Sie, ob der Filter oder die Maske fehlen

NACH DEM GEBRAUCH

Es ist notwendig, den elektrischen Ventilator vor dem Verlassen des Arbeitsbereichs zu dekontaminieren, und zwar gemäß dem folgenden Verfahren:

1. Ventilator und Maske müssen beim Entfernen der Schutzkleidung eingeschaltet bleiben.
2. Vergewissern Sie sich, dass die wasserfeste

Schutzabdeckung korrekt positioniert ist.

3. Schalten Sie den Ventilator aus, bevor Sie sich in den Duschbereich begeben.

4. Achten Sie beim Spülen der Maske, des Schlauchs und der Gebläseeinheit darauf, dass kein Wasser in das Gerät, den Filter und den Schlauch eindringt, um schwer zu entfernende Verunreinigungen zu vermeiden.

5. Nehmen Sie den Ventilator und die Maske ab und lassen Sie sie außerhalb der Duschkabine.
6. Fahren Sie mit der Dekontaminationsdusche fort.
7. Reinigen Sie den elektrischen Ventilator, den Schlauch und die Maske mit einem weichen, feuchten Tuch, wobei Sie darauf achten müssen, dass kein Wasser in den Schlauch und den Ventilator gelangt. Verwenden Sie einen Pinsel für das Reinigen vertiefter Ecken.
8. Lassen Sie den elektrischen Ventilator, den Schlauch und die Maske in einem belüfteten Bereich trocknen, ohne den Einsatz von Strahlungswärme.
9. Wenn Sie die Maske desinfizieren möchten, tauchen Sie die gereinigte Maske nach den oben beschriebenen Reinigungs- und Waschvorgängen in eine verdünnte Lösung eines gängigen Desinfektionsmittels. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch trocken oder blasen Sie es mit einem leichten Frischluftstrom trocken.
10. Laden Sie den elektrischen Ventilator bei Bedarf auf.
11. Tauschen Sie den Filter am Ende jeder Dekontaminationsdusche aus.

AUFLADEN

Der elektrische Ventilator BLS 2600next muss vor dem Einsatz immer vollständig aufgeladen werden. Das Ladegerät benötigt eine Spannungsversorgung von 100 bis 240 Volt, 50 HZ und ist so optimiert, dass es bei korrekter Anwendung eine maximale Lebensdauer der Batterie gewährleistet (min. 500 Zyklen/Ladung). Das Ladegerät wird mit einem Anschlusskabel für den Ventilator und mit einem polarisierten Stecker geliefert. Verbinden Sie das Batterieladegerät mit dem Ventilator über die Ladebuchse am Ventilatorgehäuse. Eine Aufladung dauert in der Regel 6 Stunden und eine längere Ladezeit schadet der Batterie nicht, da das Ladegerät mit einer Ladestromregelung und einem Timer ausgestattet ist. Am Ende des Ladevorgangs ist es erforderlich, das Ladesystem zu trennen und die Gummikappe auf die Ladebuchse des elektrischen Ventilators zu legen. Dieser Schutz verhindert das mögliche Eindringen von Wasser während der Dekontaminationsdusche und das mögliche Eindringen von Verunreinigungen während des Gebrauchs.

ANZEIGE BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN

Eine nicht angeschlossene Batterie wird durch GRÜNES BLINKEN angezeigt. In diesem Modus gibt das Ladegerät kurze Impulse ab und versucht, vollständig entladene wieder in den Betrieb zu nehmen.

ANZEIGE STANDBY-MODUS

Gelb 1-mal, rot blinkend: Batterietemperatur ist zu niedrig ($< 0\text{ °C}$)

Gelb 2-mal, rot blinkend: Batterietemperatur ist zu hoch ($> 45\text{ °C}$)

FEHLERMELDUNGEN

2-maliges rotes Blinken: Der Akku wurde mit falscher Polarität an das Ladegerät angeschlossen!

3-maliges rotes Blinken: Der Ausgang des Ladegeräts ist kurzgeschlossen. Überprüfen Sie den Anschluss des Ausgangskabels!

4-maliges rotes Blinken: Batteriespannung ist niedrig. Überprüfen Sie den Status oder die Spannung der Batterie.

5-maliges rotes Blinken: Der Sicherheitstimer ist abgelaufen. Überprüfen Sie den Status oder die Kapazität der Batterie.

LED ausgeschaltet: Die Batteriespannung ist zu hoch. Prüfen Sie die Batteriespannung.

Am Ende des Ladevorgangs ist es erforderlich, das Ladesystem zu trennen und die Ladebuchse des elektrischen Ventilators mit der Gummabdeckung abzudecken. Dieser Schutz verhindert das mögliche Eindringen von Wasser während der Dekontaminationsdusche und das mögliche Eindringen von Verunreinigungen während des Gebrauchs.

LAGERUNG UND LEBENSDAUER DER PSA

Bei Nichtgebrauch muss der elektrische Ventilator BLS 2600next an einem sauberen und trockenen Ort (maximale Luftfeuchtigkeit 75 %) und entfernt von Wärmequellen (Temperaturen zwischen 0 und 50 °C) gelagert werden. Bei längerer Lagerung ist zu bedenken, dass die Batterie beschädigt werden könnte. Um die Leistungsfähigkeit der Batterie zu erhalten, wird daher empfohlen, alle zwei/drei Monate bei Inaktivität einen Entlade-/Ladezyklus durchzuführen. Sie können die Batterie entladen, indem Sie den Ventilator für eine ausreichende Anzahl von Stunden einschalten, um die rote LED-Leuchte der entladenen Batterie zu aktivieren. Bei einer längeren Inaktivität von mehr als sechs Monaten raten wir, die Batterie aus dem Ventilator zu entfernen.

INSPEKTIONEN UND WARTUNG

In regelmäßigen Abständen, abhängig von den Arbeiten, denen der elektrische Ventilator BLS 2600next unterzogen wird, sollten folgende Teile überprüft werden:

1. Maske: Siehe Betriebs- und Wartungsanleitung, die den jeweiligen Maskenmodellen beiliegt.
2. Wellrohr: Prüfen Sie seine Unversehrtheit, er darf nicht durchgeschnitten, beschädigt oder verformt sein.

3. Gehäuse des elektrischen Ventilators: Prüfen Sie die Unversehrtheit des Filteranschlags, er darf nicht verkratzt oder zerquetscht sein, da er somit die Dichtung beeinträchtigen könnte.

4. Gurt: Prüfen Sie seine Unversehrtheit, er darf keine Schnitte oder Flecken aufweisen und die Verschlusschnalle muss funktionstüchtig und gut mit dem Gurt verbunden sein.

Wenn Sie während des Betriebs einen deutlichen Abfall des Luftstroms spüren, kann dies abhängig sein von:

1. einem übermäßig verstopften Filter;
2. einem durchgeschnittenen oder beschädigten Schlauch;
3. leeren Batterien;
4. defekten Batterien;
5. einem defekten Ladegerät;
6. einem defekten Motor/Lüfter.

Bei solchen Zwischenfällen, nachdem der Arbeitsbereich sofort verlassen wurde, soll in der dargestellten Reihenfolge die Fehlersuche gestartet werden.

WICHTIG

Alle Wartungsarbeiten müssen durch BLS S.r.l. beauftragte und genehmigte Stellen durchgeführt werden. Bei Defekten am Motor oder an Innenteilen des Lüftungsgeräts muss der elektrische Ventilator BLS 2600next einwandfrei DEKONTAMINIERT eingeschickt werden, zusammen mit einem Vermerk über den Defekt und einer schriftlichen Eigenerklärung der Dekontamination. Dies soll eine prompte Reparatur und Kontrolle garantieren, die mit entsprechenden Instrumenten und in absoluter Sicherheit durchgeführt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@blsgroup.it.

ERSATZTEILE

Bauteil / Bausatz

Wellrohr-Bausatz

Box - Etui

Gepolsterter Gurt

PVC-Gurt

Motor

Ladegerät

Anti-Kontaminations-Kit

Filtergewinding

Batterie 14,4 V

Ein defektes oder beschädigtes Teil des elektrischen Ventilators BLS 2600next muss durch ein Originalersatzteil ersetzt werden. Daher führen ein unsachgemäßer Gebrauch, nicht originale Ersatzteile oder unbefugte Wartungseingriffe nicht nur zu Lebens- und die Gesundheitsgefahren des Benutzers, sondern auch automatisch zum Erlö-

schen der Garantie und entbinden BLS S.r.l. von jeglicher Verantwortung.

Bei Verlust dieses Handbuchs oder wenn weitere Exemplare angefordert werden sollen, wenden Sie sich bitte an BLS S.r.l. und geben Sie bei der Anfrage die folgende Code-Nr. an: ISU_039.

KENNZEICHNUNG

PSA-Kennzeichnungsbeispiele gemäß EN 12942+A1:2002 + A2:2008 (UNI EN 12942:2009)

BLS 2600next

CE0426 UNI EN12942:2009  

Wobei BLS 2600next für das Modell des elektrischen Ventilators und

UNI EN 12942:2009 für die europäische Referenznorm steht.

CE ist das Zeichen für die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Verordnung 425/2016 und der Norm UNI EN 12942:2009

und 0426 bezeichnet die benannte Stelle Italcert S. R. L. - Viale Sarca, 336 - 20 126 Mailand (Italien) zuständig für die Kontrolle gemäß Modul D der europäischen Verordnung 425/2016.



weist den Benutzer an, die Bedienungsanleitung für die korrekte Anwendung des Produkts durchzulesen.



steht für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Das Produkt sollte nicht im allgemeinen Abfall entsorgt, sondern in speziellen Behältern getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Beispiel eines Etiketts: Wobei xxxxxxxxxx - xxxx die eindeutige Seriennummer für jedes PSA-Teil angibt.



Die für den Transport des Produkts geeignete Verpackungsort ist die Original-Verkaufsverpackung. Das PSA-Produkt von BLS kann nicht in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) eingesetzt werden. Die Konformitätserklärungen stehen im passwortgeschützten Bereich der Website www.blsgroup.com zur Verfügung.